
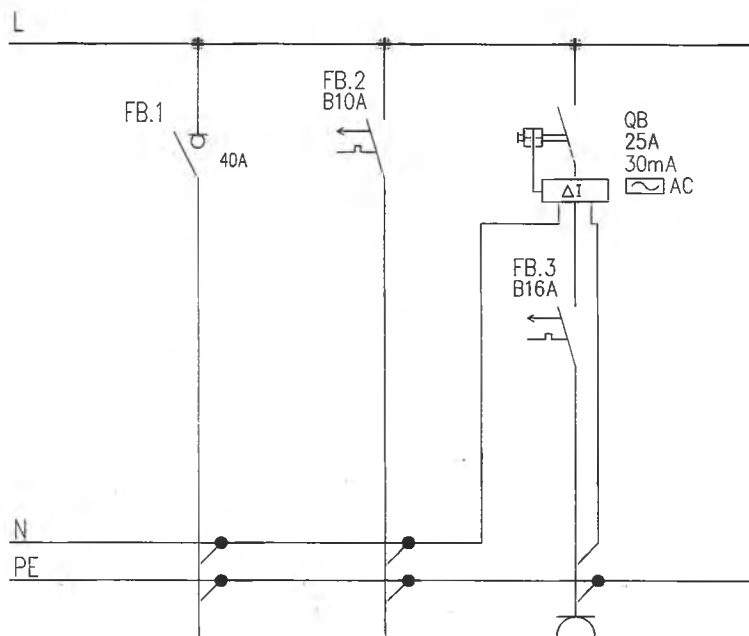


Incobex STN 26x42+FTN

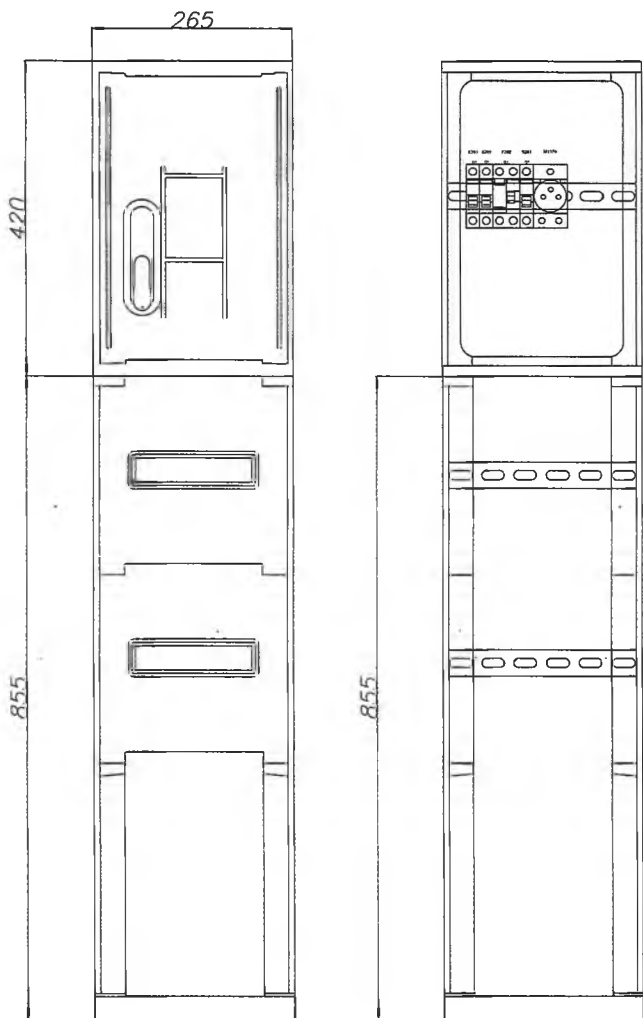

FB.1	FB.2	FB.3
--	--	--
--	--	--
YKY 3x4	YKY 3x1,5	LgY 2,5
Zasilanie	Zasilanie bramy	Gniazdo serwisowe

Projektował	mgr inż. Tomasz Malecha	WKP/0287/PWOE/06
Opracowanie dokumentacji	mgr inż. Tomasz Niedziałkowski.	

mesti 
 MESTI Sp. z o.o.
 ul. Bukowa 11
 62-004 Czerwonak

ROD Im. Antoniego Paszkowiaka
 Poznań, ul. Droga Dębińska 14

Branża:
 ELEKTRYCZNA

Faza projektu:
 DOKUMENTACJA
 WYKONAWCZA

Złącze kablowe Z-BR - widok

Data
 05.07.2018

Nr rysunku:
 IE-07

Arkusz
 1/1