

W1

W2

Przyłączenie studzienek wod.






Legenda

Proj. trasa wodociągu

Uwaga:

- 1) Rury łączyć na długości poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe lub z użyciem łączników zabezpieczonych przed wysunięciem dedykowanych dla rur PE
- 2) W węzłach połączeniowych należy stosować kształtki z tworzywa sztucznego łączonego poprzez zgrzew doczołowy i elektrooporowy.
- 3) Elastyczność rur polietylenowych (PE) pozwala w łatwy sposób zmieniać kierunek trasy rurociągu
- 4) Łączenie rur lub kształtek wykonać zgodnie z wytycznymi producenta
- 5) Przy połączeniach kołnierзовych należy zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie

- 1) Rury łączyć na długości poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe lub z użyciem łączników zabezpieczonych przed wysunięciem dedykowanych dla rur PE
- 2) W węzłach połączeniowych należy stosować kształtki z tworzywa sztucznego łączonego poprzez zgrzew doczołowy i elektrooporowy.
- 3) Elastyczność rur polietylenowych (PE) pozwala w łatwy sposób zmienić kierunek trasy rurociągu
- 4) Łączenie rur lub kształtek wykonać zgodnie z wytycznymi producenta
- 5) Przy połączeniach kołnierзовych należy zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie

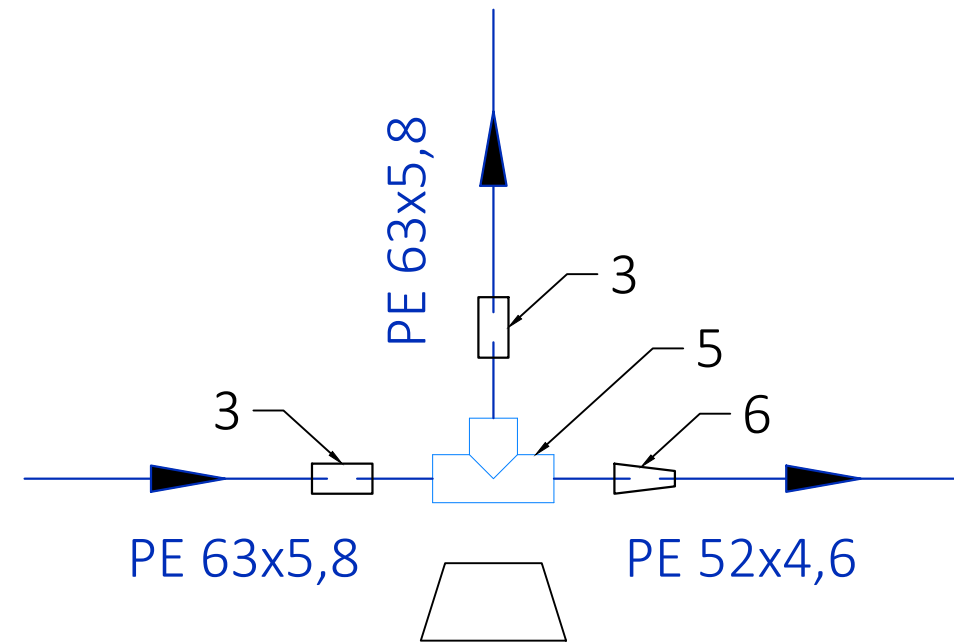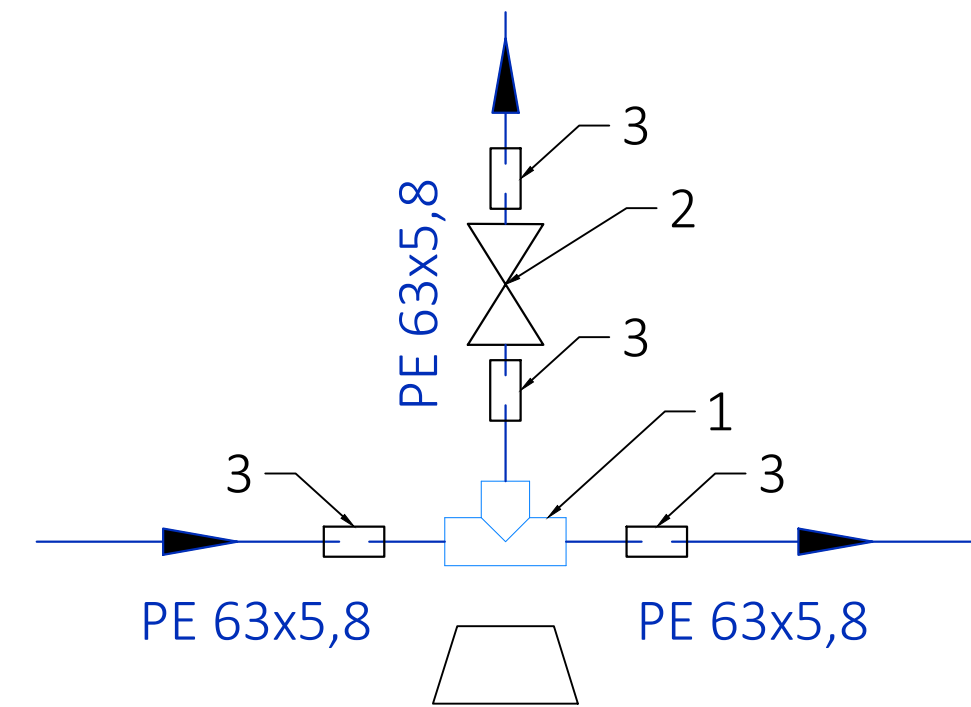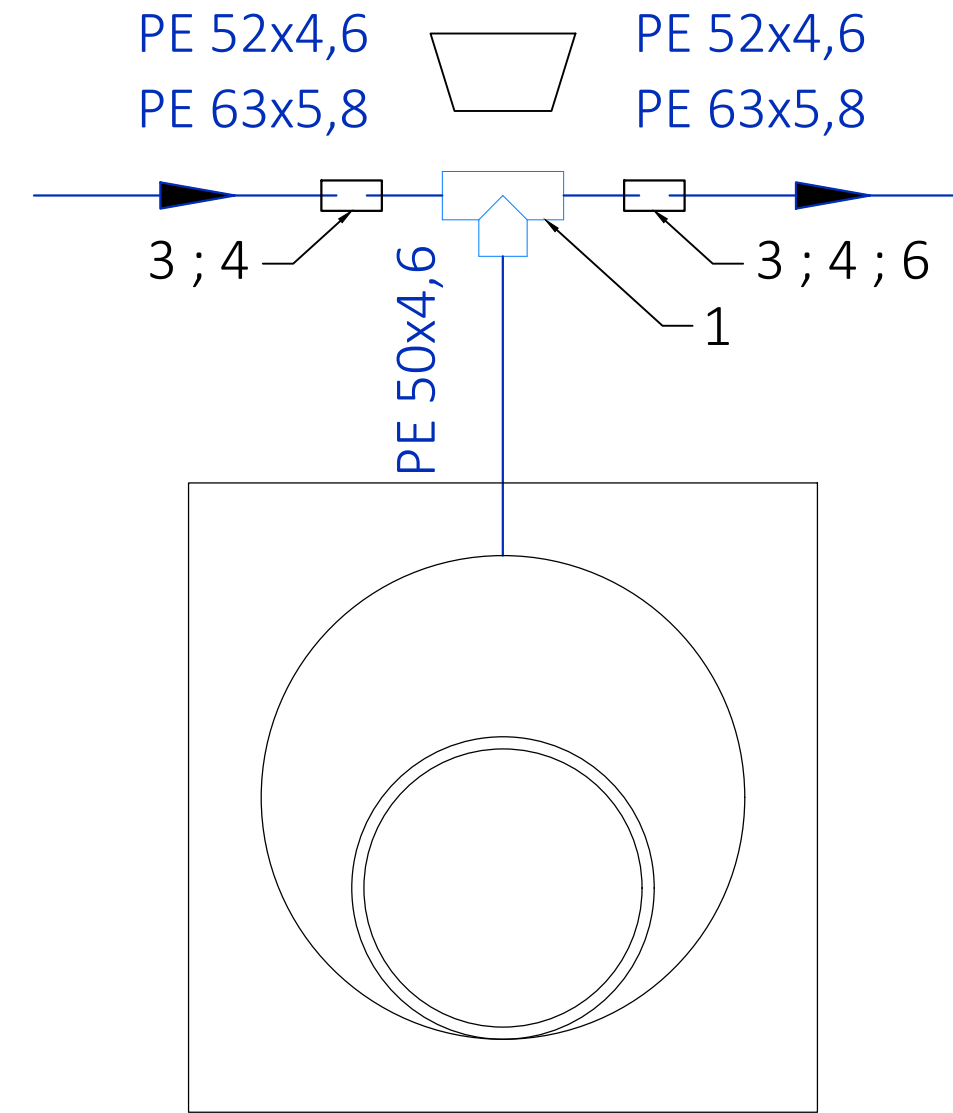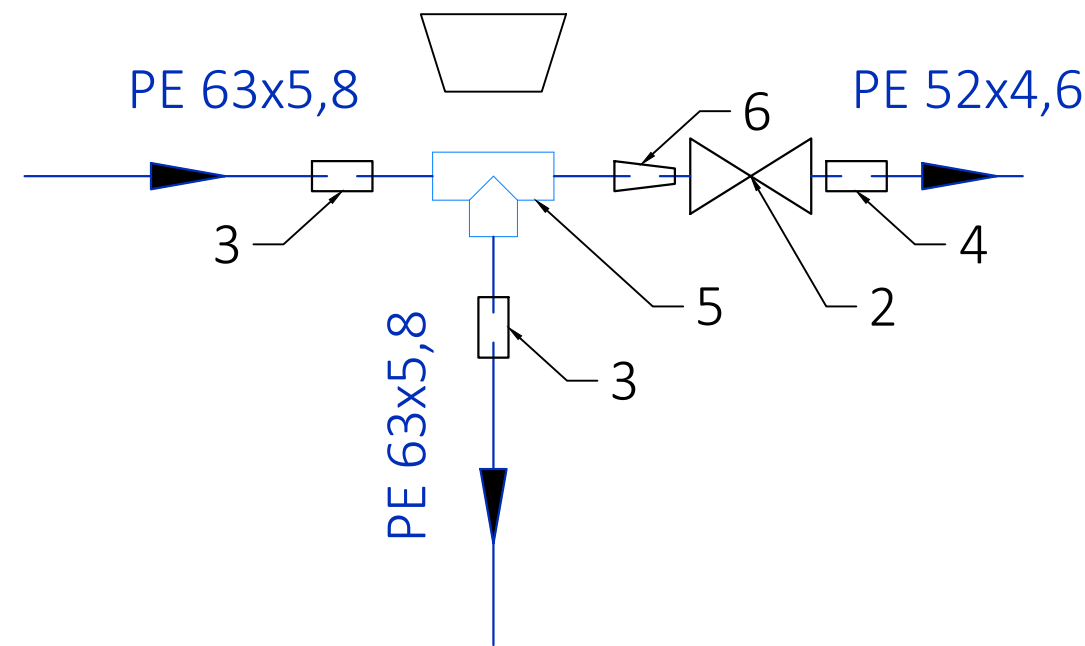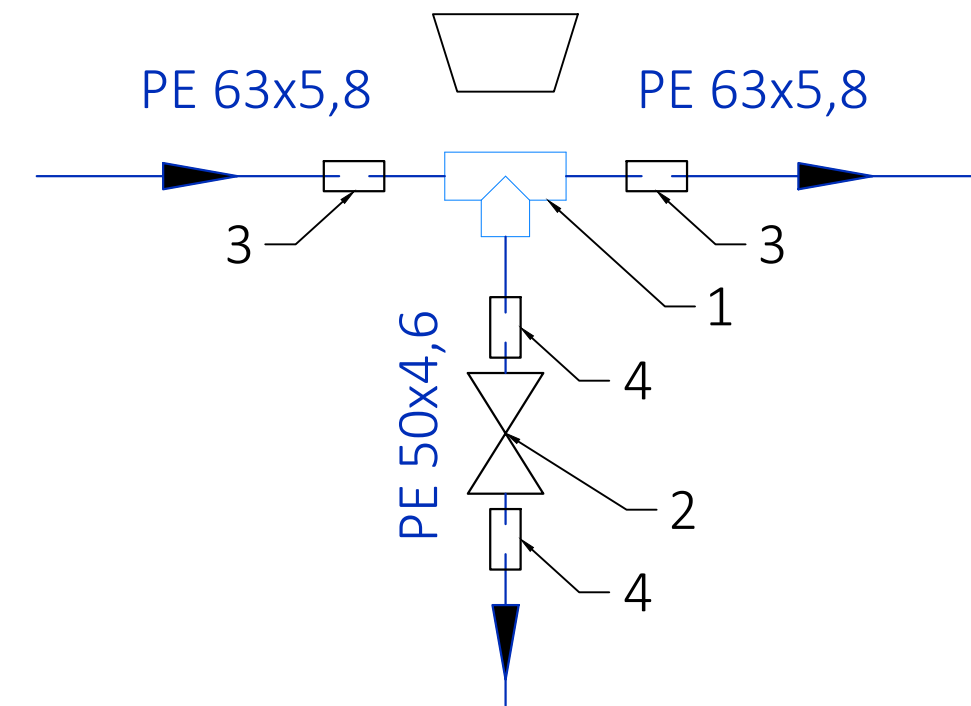

1	Trójnik red. 90° PE100 63x5,8 / 52x4,6 mm
2	Zasuwa żeliwna, łączona na zgrzew, z miękkim uszczelnieniem klina typ E2 - DN50 ; DN40 wraz z obudową teleskopowa do zasuw i skrzynką uliczną sztywną wg DIN 4056
3	Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 63x5,8 mm
4	Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 52x4,6 mm
5	Trójnik 90° PE100 63x5,8
6	Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 63/52 mm

 EKSORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Roman Salach		61-466 Poznań Łozowa 27, tel.: +48 601 79 54 64 e-mail : roman.salach@ekors.pl	
		Nr upr. :	Podpis :
Projektował : mgr inż. Roman Salach		WKP/0300 PWOS/08	
Sprawdził : mgr inż. Damian Rzeszotarski		WKP/0172 PWOS/24	
Data oprac.:	04.2025	Branża : Sanitarna	Etap : PT
Treść opracowania : Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "MALWA" w Mosinie			
Inwestor : Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu; ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań			
Obiekt : Rodzinne Ogródki Działkowe "MALWA" ul. Targowa 68, 62-050 Mosina			
Treść rysunku : Schematy węzłów wodociągowych			
Skala :	Nr rys. : IS05	Wyd. : 00	Nr str. proj. :